


–	destinazione	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. – da Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo	Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV tipo FG70M1 – 3.5x35 mm2	fornitura e posa in opera di cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso riCotto a norme CEI 20–22 III, CEI 20–38, tipo FG70M1, sezione 5G6	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata – alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 17–1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64 (Impianto espansione diretta)	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate – UTP 24 AWG – guaina LSZH, categoria 6	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione – attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione	Rivelatore ottico da soffitto	base con isolatore per rivelatori puntiformi	Camera di analisi per condotte per la campionatura della corrente d'aria nelle condotte, – camera di analisi
		EL 6.1.2.09.04	EL 6.1.4.03.03	EL 6.1.4.03.04	EL 6.1.4.08.10	EL 6.2.2.04.03	EL 7.1.3.02.01	EL 7.1.3.03.01	EL 7.1.3.03.03	EL 7.1.3.03.04
01.T03.00C	Copertura				X					
01.V00.39M	cavedio	X	X	X		X				X
01.V00.42M	cavedio						X	X	X	X
01.V00.43M	cavedio						X	X	X	
01.V00.45M	cavedio						X	X	X	X
01.V00.52M	cavedio	X	X	X		X				X



DISEGNO VALIDO PER IMPIANTI – MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE

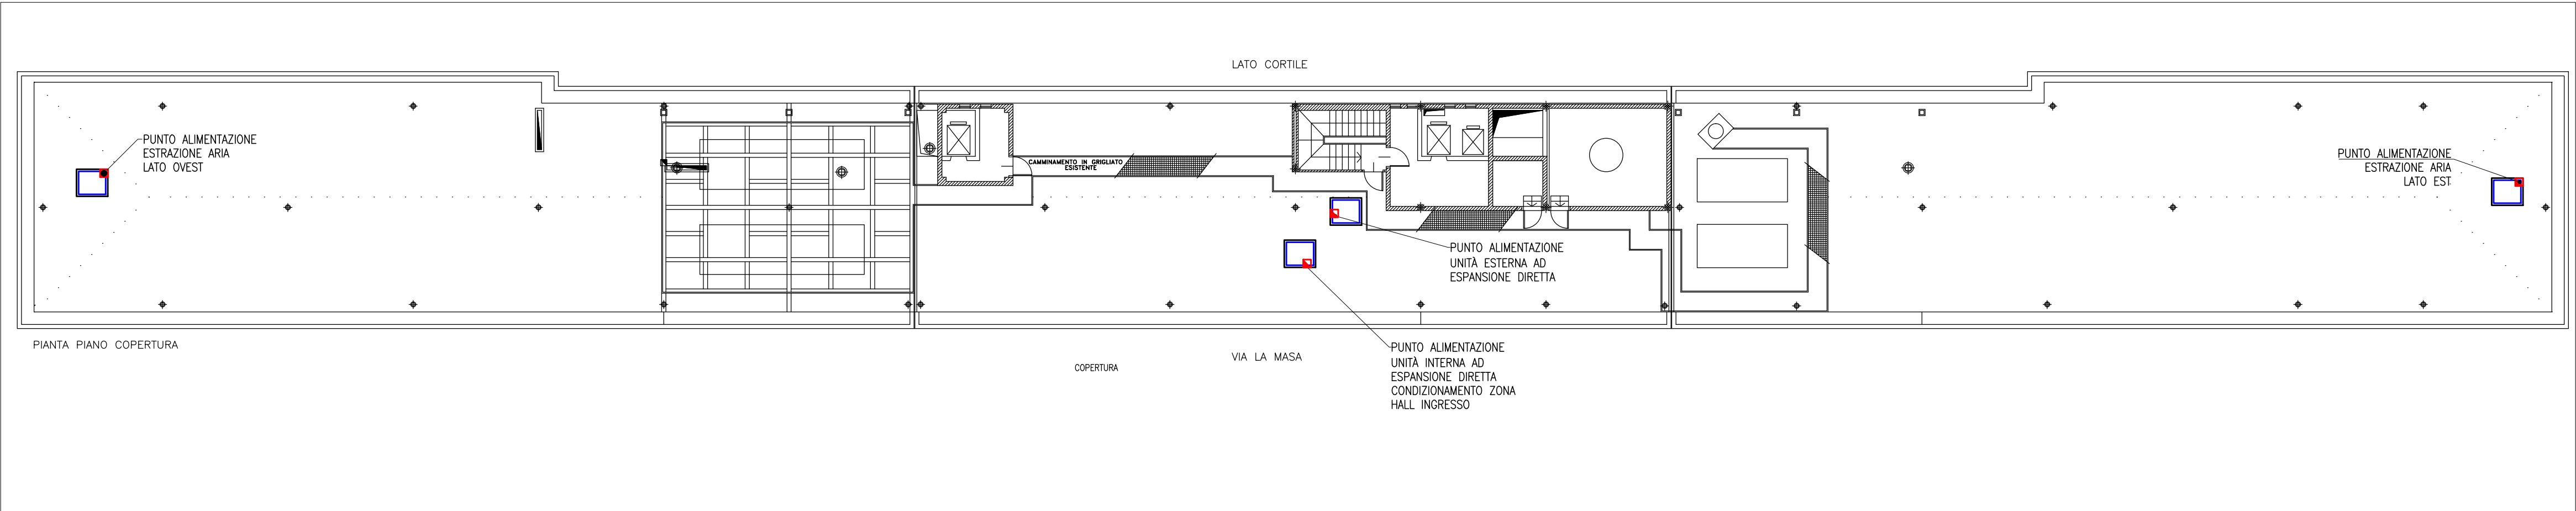

POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: **Via La Masa** Edificio N°: 22
Via La Masa, 20 - Milano

Struttura:
Dipartimento di Meccanica

Codice Lavoro:
1023_10
Oggetto:
**Ristrutturazione e Riqualficazione impiantistica edificio 22 (ex PPG)
Lotto funzionale n.2**

Progetto
ESECUTIVO

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano
Consulenza progettazione architettonica: Ardea s.r.l. - Ing. Arturo Montanelli
Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni
Consulenza impianti: Studiogamma s.r.l.

Titolo Tavola PLANIMETRIA PIANO COPERTURA F.M.				Categoria Tavola STATO DI PROGETTO			
Codice Tavola <div>PEHP</div> <div>0101T02</div> <div>050</div> <div>00</div> <div>REVISIONE</div>				SCALA: 1:200	PLOTTAGGIO: 10:1	FORMATO: A1	
				NOME FILE: Cartiglio.dwg			NOTE:
3							
2							
1							
0	EMISSIONE E STAMPA			23.03.2012	SG	UM	DP
REV.	DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO