



POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O

PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Leonardo

Edificio N°: 4
piazza Leonardo da Vinci, 32

Struttura:

D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:

823_10

Oggetto:

Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo
dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.
Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:

arch. Riccardo Licari - A.T.E.

Responsabile del Progetto:

ing. Gianluca Noto - A.T.E.

Progetto Opere Civili e strutture:

Studio Brambilla - Colombo
- ing. Maurizio Colombo (R)
- ing. Ferdinando Brambilla
- arch. Adriana Campanile
- ing. Marco Solari

Progetto Impianti Meccanici:

ing. Giuseppe Maddaloni

Progetto Impianti Elettrici:

ing. Fabio Innao - A.T.E.

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:

arch. Diana Bruno - A.T.E.

Verifiche acustiche:

ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola

TIPICI INSTALLATIVI

Categoria Tavola

IMPIANTI ELETTRICI

Codice Tavola

SCALA: /

PLOTTAGGIO: 1=1

FORMATO: A3

Tipo Documento

Numerazione Documento


NOME FILE: G_IE_022_0_R1_TIPICI.pdf

NOTE:






PE . G . IE - 022 . 0R01

3					
2					
1	REVISIONE	08/05/2012	F.I.	F.I.	G.N.
0	EMISSIONE	07/03/2012	F.I.	F.I.	G.N.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO


PORTA COMANDATA DA BADGE ACCESSO ESTERNO



LEGENDA


-  scatola 503
-  tubo ϕ 25
-  sirena da interno
-  contatto magnetico apertura porta
-  punto triplo dati a soffitto
-  relé telefonico a soffitto


PORTA COMANDATA DA BADGE INTERNA



LEGENDA

-  scatola 503
-  tubo ϕ 25
-  sirena da interno
-  contatto magnetico apertura porta
-  punto triplo dati a soffitto
-  relé telefonico a soffitto

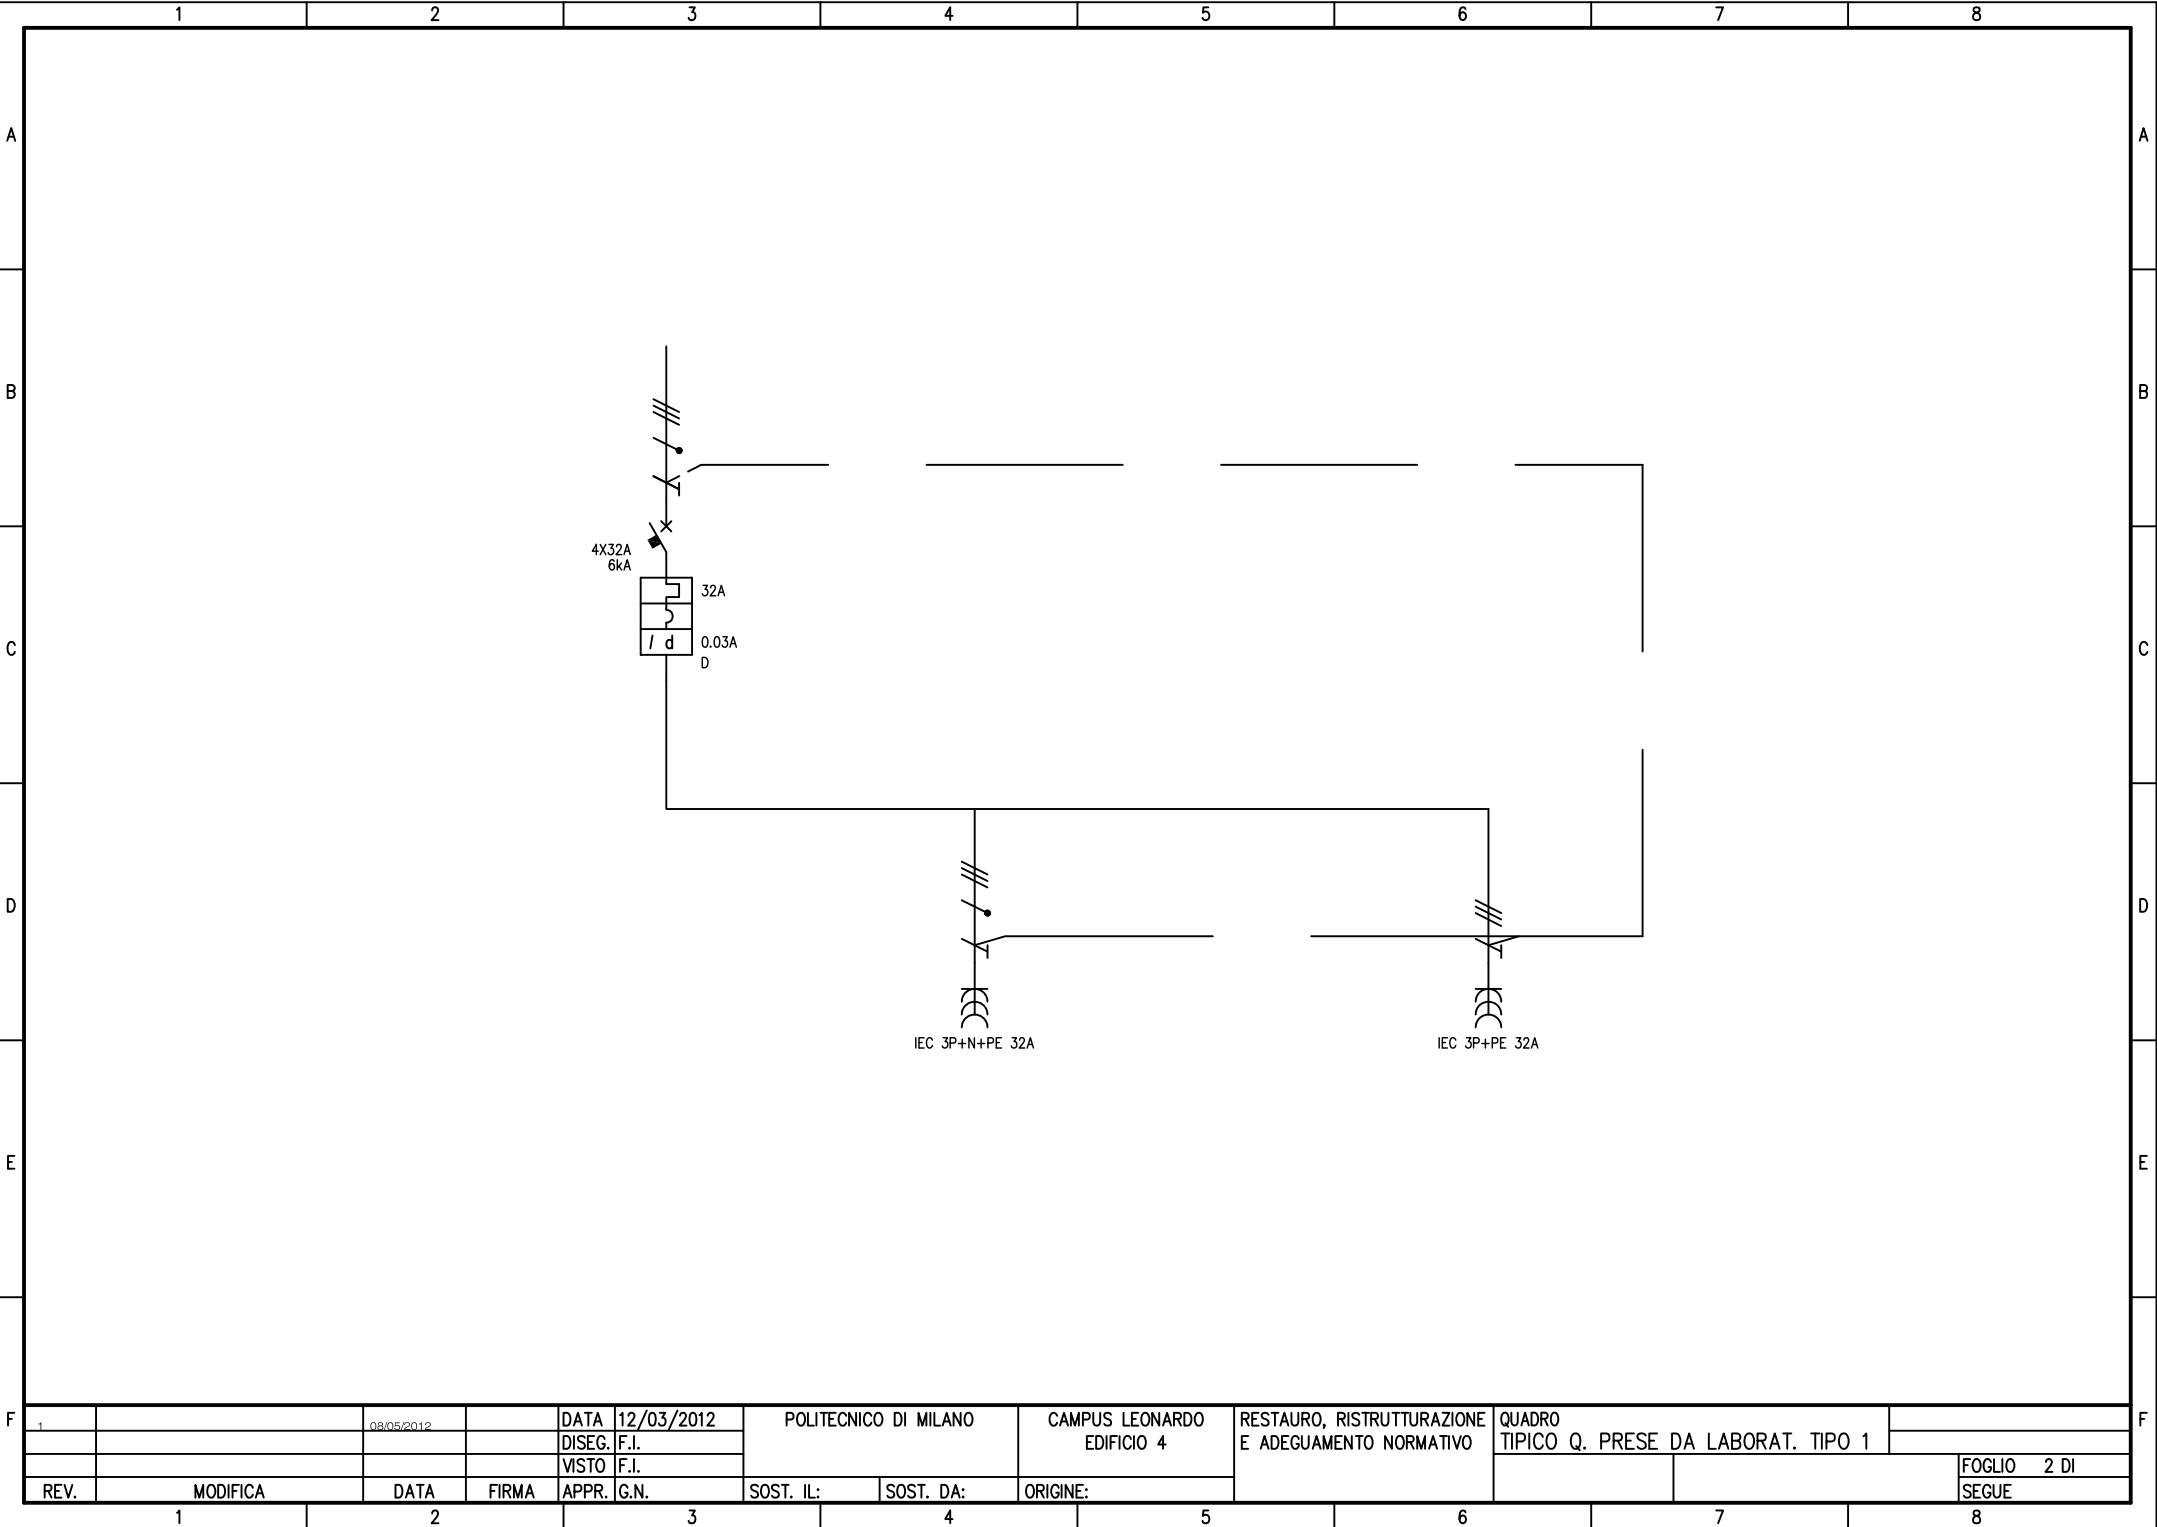

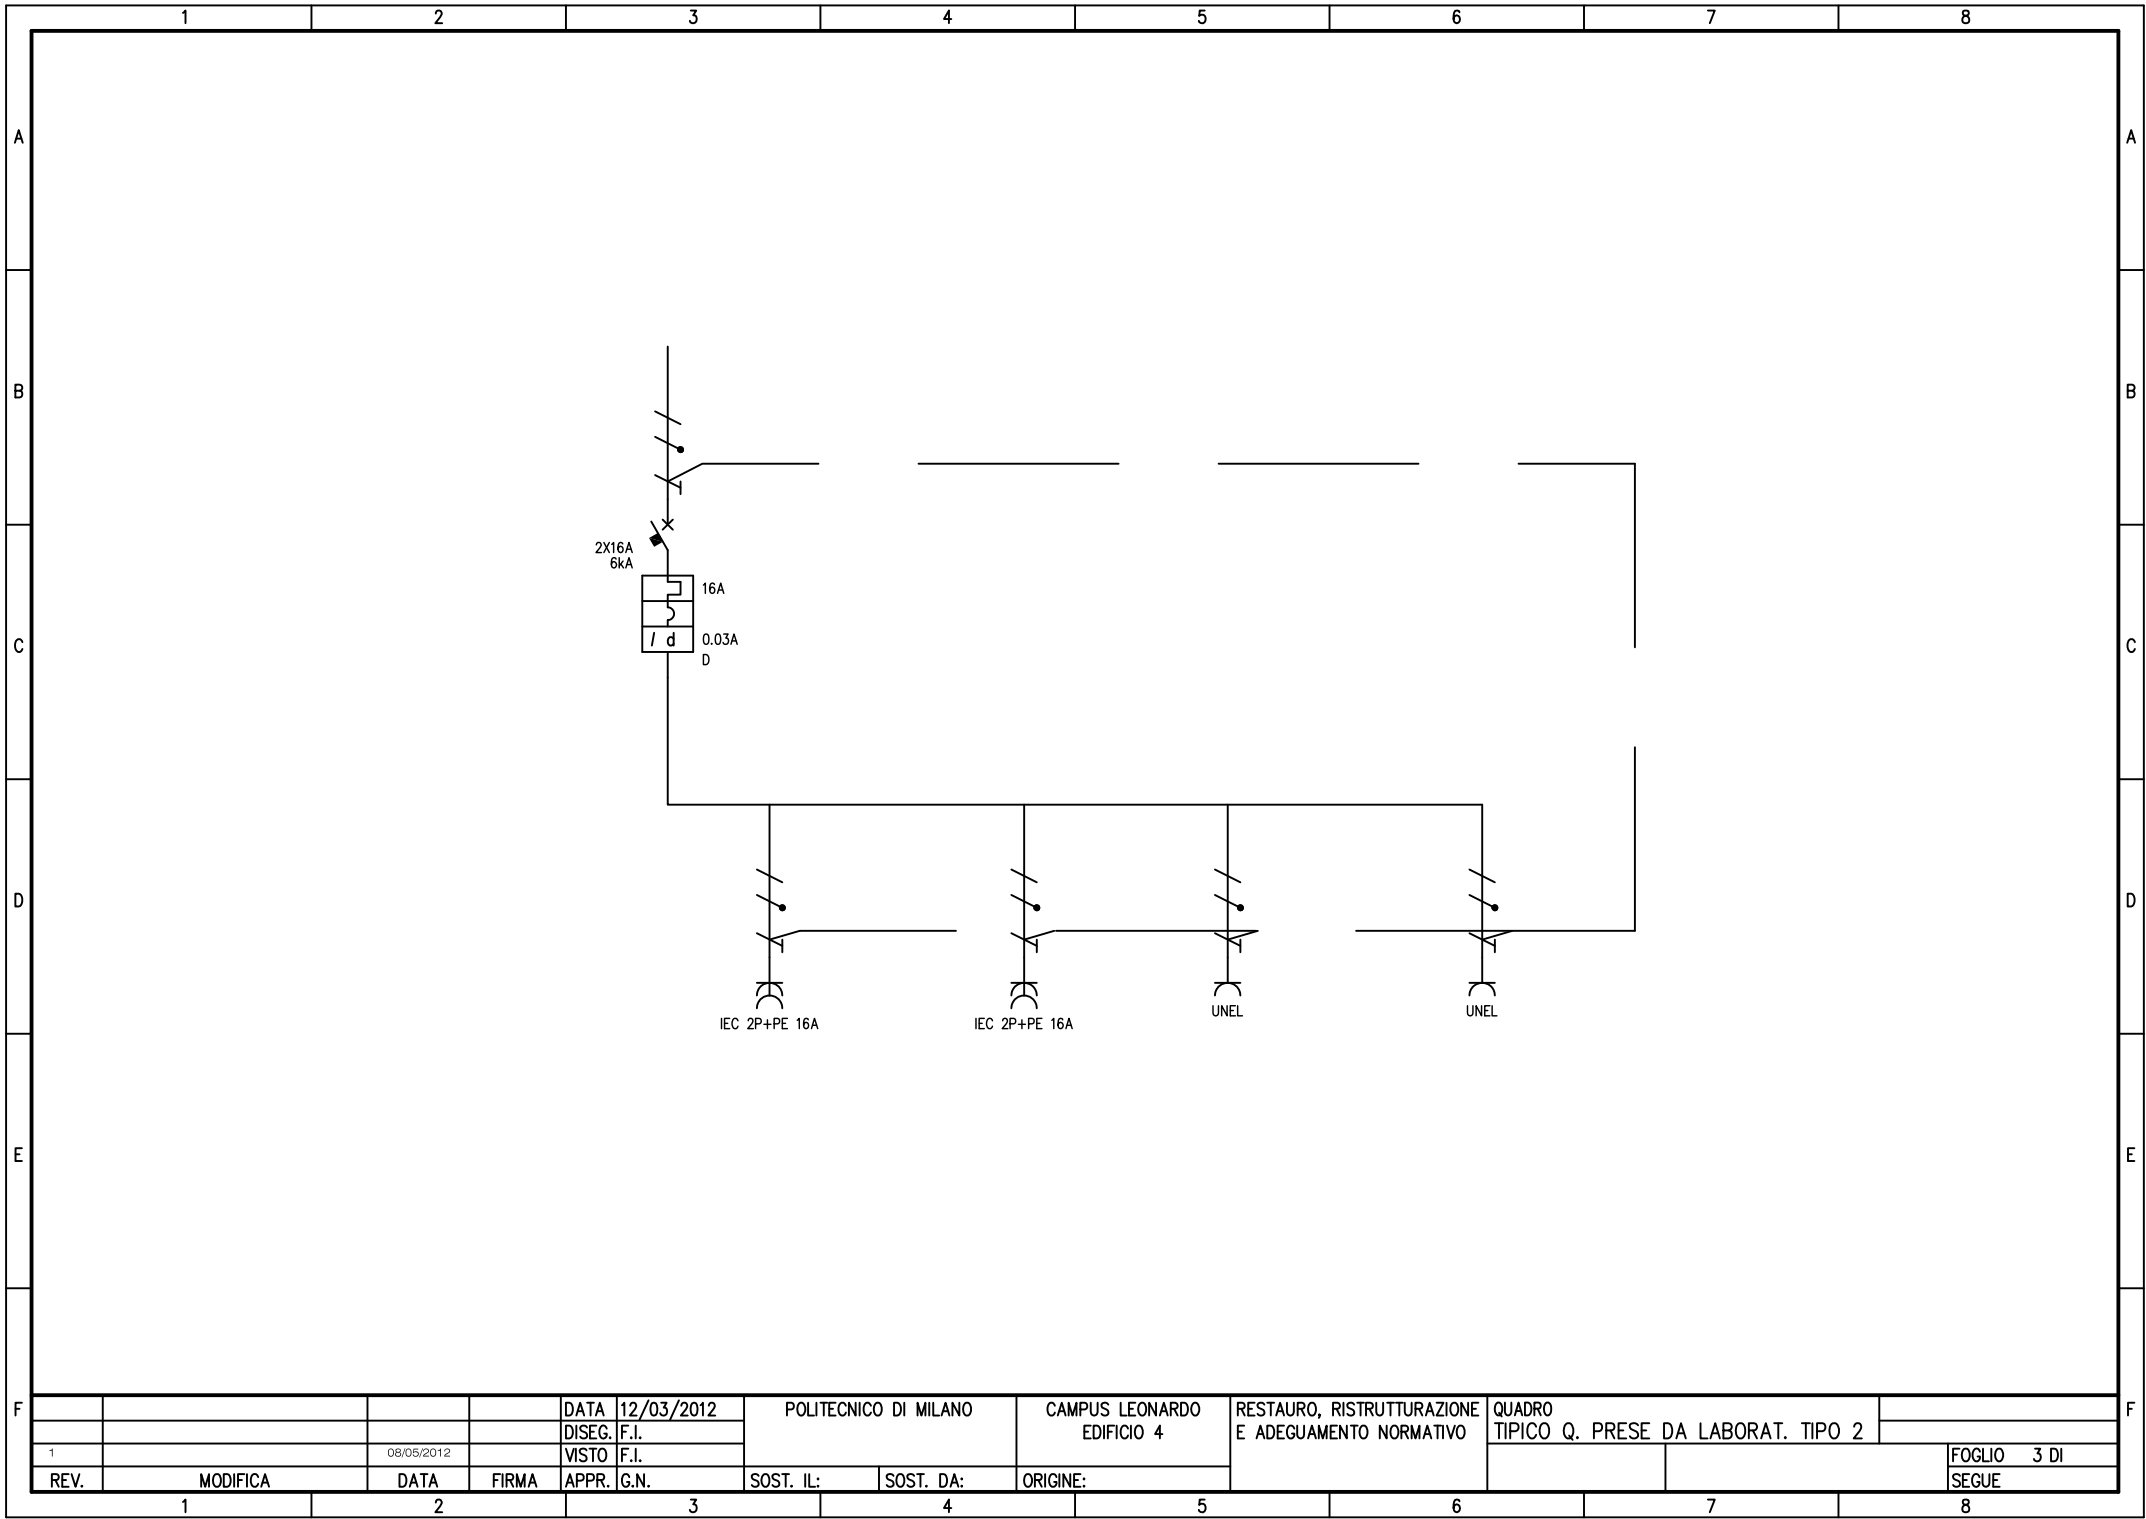

				DATA	12/03/2012	POLITECNICO DI MILANO		CAMPUS LEONARDO	RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE	QUADRO	
				DISEG.	F.I.			EDIFICIO 4	E ADEGUAMENTO NORMATIVO	TIPICO Q. PRESE DA LABORAT. TIPO 2	
1		08/05/2012		VISTO	F.I.						FOGLIO 3 DI
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	G.N.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			SEGUE

