

# Pressostati Tipo RT

## Descrizione



I pressostati RT sono dotati di un commutatore unipolare la cui posizione di contatto dipende dalla pressione presente sulla relativa connessione e dal valore impostato. La serie RT è costituita da pressostati, pressostati differenziali e pressostati con zona neutra regolabile. Queste unità sono adatte per il settore industriale e navale.

La serie RT è inoltre idonea per generatori di vapore. È particolarmente raccomandato l'uso di pressostati a sicurezza intrinseca in quegli impianti in cui sussistono condizioni particolarmente critiche dal punto di vista della sicurezza o di natura economica. È altresì consigliabile, in questo tipo di impianti, l'impiego di contatti placcati oro una volta verificato che le operazioni comportano pochi cicli di commutazione o limitati valori di corrente e tensione.

## Indice

	Pag.
Descrizione .....	1
Modelli e pressioni di lavoro .....	1
Dati tecnici e codici .....	2
Omologazioni .....	3
Dati tecnici e materiale a contatto con il mezzo .....	4
Dimensioni e peso .....	5
Installazione .....	6
Descrizione del funzionamento .....	7
Funzionamento, versioni, TÜV .....	8
Pressostati per controllo livello del liquido .....	8
Pressostati con zona neutra regolabile .....	10
Pressostati differenziali .....	11
Accessori e parti di ricambio per RT .....	13

## Pressostati tipo RT

0	5	10	15	20	25	30 bar	Campo $p_e$ bar	Tipo
							-1 → 0	RT 121
							0 → 0.3	RT 113
							0.1 → 1.1	RT 112
							0.2 → 3	RT 110
							-0.8 → 5	RT 1, 1A
							0.2 → 6	RT 200
							1 → 10	RT 116
							4 → 17	RT 5, 5A
							10 → 30	RT 117
							0.1 → 1.1	RT 112
							0 → 2.5	RT 33B, RT 35 W
							1 → 10	RT 30 AW/ AB/ AS
							1 → 10	RT 116 W
							2 → 10	RT 31 W/ B/ S
							5 → 25	RT 19 W/ B/ S
							5 → 25	RT 32 W/ B/ S
							-0.8 → 5	RT 1 AL
							0.2 → 3	RT 110 L
							0.2 → 6	RT 200 L
							4 → 17	RT 5 AL
							10 → 30	RT 117 L
							-1 → 6	RT 266 AL
							-1 → 6	RT 263 AL
							-1 → 9	RT 262 AL/ A
							-1 → 18	RT 260 AL/ A
							-1 → 36	RT 260 A
							-1 → 36	RT 265 A

**Dati tecnici e codici**

Per l'ordinazione, indicare tipo e codice

Le lettere comprese nella sigla del tipo indicano:

A: Unità adatta per ammoniaca

L: Unità con zona neutra



RT 113  
per regolazione manuale;  
coperchio con visore







RT 116  
con cappuccio antimanomissione  
e coperchio di chiusura senza visore



RT 262 A  
Pressostato differenziale

**Pressostati**

**Versioni preferibili**

Campo di regolazione (p <sub>e</sub> = pressione relativa)	Differenziale meccanico fisso/ regolabile	Max. pressione d'esercizio PB	Max. pressione di prova p'	Attacco pressione ISO 228/1	Codice				Tipo
bar	bar	bar	bar						
-1 → 0	0.09 → 0.4	7	8	G 3/8 A	017-521566				RT 121
0 → 0.3	0.01 → 0.05	0.4	0.5	G 3/8 A	017-519666				RT 113
0.1 → 1.1	0.07 → 0.16	7	8	G 3/8 A	017-519166			017-519366	RT 112
0.1 → 1.1	0.07	7	8	G 3/8 A		017-519266			RT 112
0.2 → 3	0.08 → 0.25	7	8	G 3/8 A	017-529166			017-529266	RT 110
0.2 → 3	0.08	7	8	G 3/8 A			017-511066		RT 110
-0.8 → 5	0.5 → 1.6	22	25	7/16-20 UNF	017-524566				RT 1
-0.8 → 5	0.5	22	25	7/16-20 UNF			017-524666		RT 1
-0.8 → 5	0.5 → 1.6	22	25	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017-500166				RT 1A
-0.8 → 5	0.5	22	25	G 3/8 A <sup>1)</sup>			017-500266		RT 1A
-0.8 → 5	1.3 → 2.4	22	25	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017-500766				RT 1A
0.2 → 6	0.25 → 1.2	22	25	G 3/8 A	017-523766			017-524066	RT 200
0.2 → 6	0.25	22	25	G 3/8 A		017-523866	017-523966		RT 200
1 → 10	0.3 → 1.3	22	25	G 3/8 A	017-520366			017-520066	RT 116
1 → 10	0.3	22	25	G 3/8 A		017-520466	017-519966		RT 116
4 → 17	1.2 → 4	22	28	G 3/8 A	017-525566			017-525366	RT 5
4 → 17	1.2	22	28	G 3/8 A			017-509466 <sup>2)</sup>		RT 5
4 → 17	1.2 → 4	22	28	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017-504666 <sup>2)</sup>				RT 5A
4 → 17	1.2	22	28	G 3/8 A <sup>1)</sup>		017-504766 <sup>2)</sup>			RT 5A
10 → 30	1 → 4	42	47	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017-529566			017-529666	RT 117

<sup>1)</sup> Fornito con nipplo saldato Ø 6/ Ø 10 mm.

<sup>2)</sup> Con cappuccio di tenuta.

**Pressostati con zona neutra regolabile**

Campo di regolazione (p <sub>e</sub> ) bar	Differenziale meccanico bar	Zona neutra regolabile bar	Max. pressione d'esercizio, PB bar	Max. pres- sione di prova p' bar	Attacco pressione	Codice	Tipo
-0.8 → 5	0.2	0.2 → 0.9	22	25	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017L003366	RT 1AL
0.2 → 3	0.08	0.08 → 0.2	7	8	G 3/8 A	017L001566	RT 110L
0.2 → 6	0.25	0.25 → 0.7	22	25	G 3/8 A	017L003266	RT 200L
4 → 17	0.35	0.35 → 1.4	22	25	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017L004066	RT 5AL
10 → 30	1	1 → 3.0	42	47	G 3/8 A	017L004266	RT 117L

<sup>1)</sup> Fornito con nipplo saldato Ø 6/ Ø 10 mm.

**Pressostati differenziali**

Campo di regolazione Δp bar	Differenziale meccanico bar	Zona neutra regolabile bar	Campo d'esercizio bar	Max. pressione d'esercizio, PB, bar	Max. pres- sione di prova p' bar	Attacco pressione ISO 228/1	Codice	Tipo
0 → 0.9	0.05	0.05 → 0.23	-1 → 6	7	8	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D008166	RT 266AL
0.1 → 1.0	0.05	0.05 → 0.23	-1 → 6	7	8	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D004566	RT 263AL
0.1 → 1.5	0.1	0.1 → 0.33	-1 → 9	11	13	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D004366	RT 262AL
0.1 → 1.5	0.1		-1 → 9	11	13	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D002566	RT 262A
0 → 0.3	0.035		-1 → 10	11	13	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D002766 <sup>2)</sup>	RT 262A
0.5 → 4	0.3	0.3 → 0.9	-1 → 18	22	25	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D004866	RT 260AL
0.5 → 4	0.3		-1 → 18	22	25	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D002166	RT 260A
0.5 → 6	0.5		-1 → 36	42	47	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D002366	RT 260A
1.5 → 11	0.5		-1 → 31	42	47	G 3/8 A	017D002466	RT 260A
1 → 6	0.5		-1 → 36	42	47	G 3/8 A <sup>1)</sup>	017D007266 <sup>3)</sup>	RT 265A

<sup>1)</sup> Fornito con nipplo saldato Ø 6/ Ø 10 mm. <sup>2)</sup> Con contatti progressivi (si veda accessori e parti di ricambio, sistema contatti 017-018166) <sup>3)</sup> Con sistema SPST e sistema SPDT per funzione d'allarme e interruzione con 0.8 e 1 bar




**Dati tecnici e codici**

Le lettere comprese nella sigla indicano:  
A: Unità idonee per ammoniaca.  
W: Unità di controllo.

B: Unità di sicurezza con ripristino esterno  
S: Unità di sicurezza con ripristino interno

Pressostati per generatori di vapore, con approvazione Vd, TÜV

**Versioni preferibili**

Campo di regolazione ( $p_r$ = pressione relativa)	Differenziale meccanico fisso/ regolabile	Max. pressione d'esercizio PB	Max. pressione di prova $p^s$	Attacco pressione ISO 228/1	Codice			Tipo
					 DANFOSS A17-081.13 SPDT	 DANFOSS A17-083.12 max. reset SPDT	 DANFOSS A17-083.13 min. reset SPDT	
bar	bar	bar	bar					

Per pressione crescente in conformità con la normativa PED

0.1 → 1.1	0.07	7	8	G ½A	<b>017-528266</b>			RT 112W
0 → 2.5	0.1	7	8	G ½A	<b>017-528066</b>			RT 35W
1 → 10	0.8	22	25	G ½A	<b>017-518766</b>			RT 30AW
1 → 10	0.4	22	25	G ½A		<b>017-518866</b>		RT 30AB
1 → 10	0.4	22	25	G ½A		<b>017-518966</b>		RT 30AS
5 → 25	1.2	42	47	G ½A	<b>017-518166</b>			RT 19W
5 → 25	1	42	47	G ½A		<b>017-518266</b>		RT 19B
5 → 25	1	42	47	G ½A		<b>017-518366</b>		RT 19S

Per pressione decrescente

0 → 2.5	0.1	7	8	G ½A			<b>017-526266</b>	RT 33B
2 → 10	0.3 → 1	22	25	G ½A	<b>017-526766</b>			RT 31W
2 → 10	0.3	22	25	G ½A			<b>017-526866</b>	RT 31B
2 → 10	0.3	22	25	G ½A			<b>017-526966</b>	RT 31S
5 → 25	0.8 → 3	42	47	G ½A	<b>017-524766</b>			RT 32W
5 → 25	0.4	42	47	G ½A			<b>017-524866</b>	RT 32B

Pressostato per generatore di vapore a bassa pressione (monitoraggio di pressione)

0.1 → 1.1	0.07 → 0.16	7	7	G ½A	<b>017-518466</b>			RT 112
-----------	-------------	---	---	------	-------------------	--	--	--------

**Omologazioni**


RT 1	RT 1A RT 5A RT 121	RT 1AL	RT 5	RT 30AW RT 30AB RT 30AS RT 19W RT 19B RT 19S	RT 31W RT 31B RT 31S RT 32W RT 32B RT 32S	RT 33B RT 35W RT 112W	RT 110	RT 112	RT 113	RT 116 RT 117 RT 200	RT 117L RT 200L	RT 260A RT 262A RT 265A RT 260AL RT 262AL RT 263AL RT 266AL	Omologazioni
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aoo. CE a norma EN 60947-4/-5
				x	x	x		x					VD TÜV, Germania
							x	x	x	x			Det Norske Veritas, Norvegia
			x				x	x		x			Lloyds Register of Shipping, GB
x			x	x			x	x		x			Germanischer Lloyd, Germania
			x				x	x	x	x			Bureau Veritas, Francia
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Registro Italiano Navale, Italia
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	RMRS, Russian Maritime Register of shipping
x	x		x				x	x	x	x			Nippon Kaiji Kyokai, Giappone
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CCC, China Compulsory Certificate

Nota: Le copie dei certificati possono essere richieste alla Danfoss.

Tutti gli RT sono:

- marcati CE in accordo con la EN 60947-4/-5 per la vendita in Europa
- Inoltre gli RT 19, RT 30, RT 35 ed RT 112 sono marcati CE in accordo con la PED 97/23/EC, categoria IV, per le apparecchiature di sicurezza

**Dati tecnici**

Definizione	Pressostati RT
Temperatura ambiente	In generale da -50 fino a 70°C; Versione con diaframma da -10 fino a 70°C Versioni approvate VD TÜV da -40 fino a 70°C
Temperatura dei fluidi	In generale da -40 fino a 100°C; Versione diaframma da -10 fino a 90°; Versioni approvate VD TÜV da -40 fino a 150°C, vedi pag. 6 (Impianti a vapore)
Sistema di contatto	 <p>Commutatore unipolare (SPDT)</p>
Carico sul contatto	<b>Corrente alternata:</b> AC-1: 10A, 400 V AC-3: 4A, 400 V AC-15: 3A, 400 V
Materiale di contatto: AgCdO	<b>Corrente continua:</b> DC-13: 12 W, 230 V (vedere fig. 6)
Sistemi speciali di contatto	Vedere "accessori" pag. 13
Passacavo	2 PG 13.5 per diametro cavi 6 - 14 mm
Protezione	IP 66 a norma IEC 529 e EN 60529. Unità munite di ripristino esterno. IP 54. Il corpo del termostato è in bachelite a norma DIN 53470 Il coperchio è in poliammide.


**Materiali a contatto con il mezzo**

Materiale	Componente	W.n.	DIN	RT 1	RT 1A	RT 5	RT 5A	RT 110	RT 112	RT 113	RT 116	RT 117	RT 121	RT 200/200 L	RT 260A	RT 262A/262 AL	RT 260AL	RT 265A	RT 263AL/266AL
Acciaio inox 18/8	Soffietto	1.4301	17440	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acciaio inox 17/7	Molla	1.4568	17224	x						x		x	x	x					
Ottone	Sede	2.0402	17660			x		x	x		x	x	x	x					
Ottone	Anello soffietto	2.0321	17660			x		x	x		x	x	x	x					
Acciaio da taglio	Attacco flangiato	1.0718	1651	x															
Acciaio per imbutitura (superficie nichelata)	Involucro dei soffietti	1.0338	1623	x	x		x								x	x	x	x	x
Acciaio al carbonio C 20	Collegamento saldato	1.0402	1652		x		x								x	x	x	x	x
Aluminio	Guarnizione	3.0255	1712		x		x			x					x	x	x	x	x
Acciaio da cementazione C 15	Nipplo saldato e attacco soff.	1.0401	1652																
Acciaio inox	Guida molla + vite	1.4305	17440																
Gomma NBR	Membrana									x									
Acciaio per stamp. prof. (superficie DIN 50961 saldato Fe/Zn 5C)	Sede membrana con connettore saldato	1.0338	1623							x									
Filo per molla	Molla	1.1250	17223		x														

**Materiali a contatto con il mezzo. Versioni con approvazione Vd TÜV**

Materiale	Componente	W.n.	DIN	RT 19W B,S	RT 30AW AB, AS	RT 31W B,S	RT 32W B,S	RT 33B 35W	RT 112 W	RT 112
Acciaio inox 18/8	Soffietto	1.4301	17440	x	x	x	x	x	x	x
Acciaio inox 17/7	Ugello	1.4305	17440	x	x					
Acciaio C 15	Connettore	1.0401	1652	x	x					
Acciaio per imbut.+Ni	Anello soffietto	1.0338	1623	x	x	x	x	x	x	
Acciaio inox 17/7	Molla soffietto	1.4568	17224		x			x		
Acciaio inox	Anello	1.4305	17440		x					
Acciaio per stamp. prof. + Ni	Sede	1.0338	1623	x	x	x	x	x	x	
Acciaio inox	Attacco soffietto	1.4305	17440			x				
Acciaio inox, saldabile da taglio	Connettore	1.4301	17440			x	x	x	x	
Acciaio per stamp. prof.+Sn	Guida molla	1.0338	1623					x		
Ottone	Sede	2.0402	17660							x
Ottone	Anello soffietto	2.0321	17660							x

**Dimensioni e peso**



## Installazione

Le unità RT sono munite di due fori di montaggio, accessibili togliendo il coperchio anteriore. Le unità dotate di commutatore 017-018166\*) devono essere installate con la manopola di regolazione verso l'alto. I pressostati differenziali devono essere installati con il lato per bassa pressione (indicato con LP) verso l'alto. Gli altri pressostati della serie RT possono essere installati in qualsiasi posizione, tuttavia in impianti soggetti a forti vibrazioni è opportuno installarli con il passacavo verso il basso.

\*) Sistema di contatto a scatto.

Vedere parti di ricambio e accessori a pag. 13




Fig. 1 Posizionamento unità

## Attacco pressione

Per montare o smontare connessioni di pressione, con la chiave applicare contro-coppia sul dado.

## Generatori di vapore

Per proteggere l'elemento sensibile da temperature superiori alla massima temperatura ammissibile del mezzo, 150°C (RT 113, 90°C), si consiglia l'aggiunta di una spirale d'acqua.

## Sistemi idraulici

La presenza d'acqua all'interno dell'elemento non è dannosa, tuttavia la presenza di gelo, invece, può farlo scoppiare. Per evitare tale evento, il pressostato deve essere collocato con ammortizzatore pneumatico.

## Resistenza mezzi

Vedere tabella dei materiali a contatto con il mezzo. In presenza di acqua marina, si consiglia l'uso dei pressostati KPS 43, 45 e 47.

## Picchi di pressione

Il pressostato deve essere collegato in modo tale che l'elemento venga influenzato il meno possibile dai picchi di pressione. È possibile inserire un ricciolo di smorzamento (vedere "Accessori"). In presenza di forti pulsazioni, sono consigliabili i pressostati con membrana tipo KPS 43, 45 e 47.




Fig. 2

## Impostazione scala

Il valore viene impostato usando la manopola di regolazione (5) leggendo allo stesso tempo la scala di regolazione (9). Per i pressostati muniti di cappuccio di tenuta, devono essere usati appositi utensili. In unità provviste di differenziale fisso, la differenza tra pressione di inserimento e disinserimento è fissa. Se le unità hanno differenziale regolabile, il coperchio anteriore deve essere rimosso. Il disco differenziale (19) deve essere impostato in base al diagramma di fig. 3.

## Impostazione del differenziale

Per assicurare che l'impianto funzioni adeguatamente, è necessario un differenziale di pressione opportuno. Un differenziale troppo piccolo comporterà interventi frequenti e rischio di oscillazioni. Un differenziale troppo elevato comporta invece grosse oscillazioni di pressione.

I valori della scala differenziale sono indicativi




Fig. 3 Scala del disco di regolazione del differenziale


## Funzionamento

a. RT 19, RT 30, e pressostati con ripristino di massima. Quando la pressione oltrepassa il valore impostato, i contatti 1-4 si chiudono e i contatti 1-2 si aprono. I contatti tornano alla loro posizione iniziale quando la pressione scende al di sotto del valore impostato, meno il differenziale.

I. Allarme dovuto all'aumento della pressione al di sopra del valore impostato.

II. Allarme dovuto alla diminuzione della pressione al di sotto del valore impostato, meno il differenziale.

Le unità con ripristino di massima possono essere ripristinate solo ad una pressione corrispondente al valore impostato, meno il differenziale o a una pressione inferiore.




### b. Altri pressostati RT

Quando la pressione scende al di sotto dei valori del valore impostato, i contatti 1-2 si chiudono e i contatti 1-4 si aprono. I contatti tornano alla loro posizione originale quando la pressione sale nuovamente al valore impostato, più il differenziale (vedi fig. 5)

I. Allarme dovuto alla caduta di pressione al di sotto del valore impostato.

II. Allarme dovuto all'aumento della pressione al di sopra del valore impostato, sommato il differenziale.

Le unità con ripristino di minima possono essere ripristinate solo ad una pressione corrispondente al valore impostato, più il differenziale.



Una elettrovalvola aria compressa deve essere alimentata se la pressione nel vaso di espansione scende sotto 2,4 e deve richiudersi quando la pressione risale a 2,7 bar

### Esempio 1

Una pompa di raffreddamento ausiliaria deve essere avviata se l'acqua di raffreddamento scende al di sotto di 6 bar e deve fermarsi quando la pressione supera i 7 bar.

Scegliere un RT 116 con un campo di 1-10 bar e un differenziale regolabile di 0,2 bar-1,3 bar.

La pressione di avvio di 6 bar deve essere impostata sulla scala. Il differenziale deve essere regolato come differenza tra la pressione d'arresto (7 bar) e la pressione d'avvio (6 bar)=1 bar. In base alla fig. 3, il differenziale deve essere impostato su 8.

### Esempio 2

Il bruciatore di un generatore di vapore deve essere spento quando la pressione supera i 17 bar. Non deve avvenire il riavvio automatico. Scegliere un RT 19B con ripristino esterno. Se si richiede più

sicurezza, si può usare un RT 19S con ripristino di massima interno.

Il campo di regolazione è di 5-25 bar e il differenziale è fisso a circa 1 bar. La scala deve essere impostata a 17 bar. Dopo il disinserimento del bruciatore, il ripristino manuale è possibile solo quando la pressione è scesa a 17 bar meno il differenziale ovvero al di sotto di 16 bar.

### Esempio 3


La pressione minima di lubrificazione in un cambio meccanico è di 3 bar. Non si vuole ripristinare prima di aver appurato la ragione della caduta di pressione dell'olio. Scegliere un RT 200 con ripristino di minima.

Il valore di intervento deve essere impostato leggendo la scala di impostazione. Il ripristino manuale è possibile solo quando la pressione arriva a 3,2 bar (il differenziale è fisso).

# **Funzionamento delle unità RT con approvazione TÜV**

## *Funzionamento a sicurezza intrinseca per pressione decrescente*


La fig. 5a mostra la sezione del soffietto del modello RT 32W a sicurezza intrinseca per pressione decrescente. Quando la pressione sale la leva di contatto interrompe il collegamento tra i terminali 1 e 2. Quando cade la pressione la leva di contatto interrompe il collegamento tra i terminali 1 e 4. Se il soffietto presenta un difetto, la molla di regolazione aziona la leva di contatto che apre il collegamento tra i terminali 1 e 4, come nel caso delle cadute di pressione. Ciò avverrà a prescindere dalla pressione presente nel soffietto.



## *Funzionamento a sicurezza intrinseca per pressione crescente*

La fig. 5b mostra una sezione dei soffietti per il modello RT 30W a sicurezza intrinseca per pressione crescente. Quando la pressione sale, la leva di contatto interrompe il collegamento tra i terminali 1 e 2. Se si fora il soffietto interno, la pressione viene inviata ai soffietti esterni. Il soffietto esterno ha una superficie tre volte maggiore rispetto al soffietto interno. Il collegamento tra i terminali 1 e 2 viene interrotto.

Se si fora il soffietto esterno, tra i due soffietti vi sarà pressione atmosferica. Il sistema di contatto interrompe il collegamento tra i terminali 1 e 2. Grazie alla struttura a doppio soffietto, in caso di rottura, non vi sarà fuoriuscita di fluido nell'ambiente.



# **Pressostati per controllo di livello liquidi, RT 113**

Il pressostato RT 113 può essere usato per controllare il livello dei liquidi in vasche aperte. La Fig. 6 mostra quattro tipi diversi di montaggio.

## *1. Con campana d'aria (vedere "Accessori")*

Per le funzioni di controllo, la campana d'aria deve essere installata da 20 a 40 mm sotto il livello minimo del liquido. Inoltre, il tubo tra RT 113 e la campana deve essere assolutamente ermetico. Se non è necessaria una misura di livello precisa, la bolla può essere situata 100mm sotto il livello massimo. Il modello RT 113 deve essere regolato a 0 cm di colonna d'acqua e il disco differenziale su 1.

## *2. Collegamento laterale al serbatoio con RT 113 sopra il livello del liquido.*

Il tubo orizzontale A deve presentare una certa lunghezza in relazione al tubo verticale B, per assicurare un controllo affidabile. La lunghezza minima di A può essere ricavata dalla fig. 7, usando B e la pressione di impostazione C.


## *3. Collegamento laterale al serbatoio con RT 113 sotto il livello del liquido*

Laddove possibile, bisogna usare questo tipo di collegamento. Se viene utilizzato un liquido capace di assorbire l'aria, ad esempio olio, questo collegamento è preferibile rispetto a 1 e 2. La regolazione risultante, corrisponde alla distanza tra la superficie del liquido e il centro della sede della membrana

## *4. Collegamento al serbatoio con RT 113 al di sopra del livello del liquido*


Questo metodo è adatto per liquidi che assorbono l'aria, quando non è possibile il collegamento di tipo 3. La lunghezza minima del tubo orizzontale viene ricavata come descritto nel punto 2. Viene installata una valvola di intercettazione tra il serbatoio dell'olio e quello dell'acqua. In questo modo le impurità possono essere scaricate dalla tubazione attraverso un tappo di scarico. L'acqua pura può essere in seguito introdotta nella serbatoio attraverso un connettore di riempimento situato sul lato superiore.





## Funzionamento

- 5. Manopola di regolazione
- 9. Scala di regolazione
- 40. Disco di regolazione della zona neutra



I pressostati sono muniti di commutatore con zona neutra regolabile. In questo modo le unità possono essere usate per il movimento di compensazione. La terminologia viene spiegata di seguito.

### Movimento di compensazione

Si tratta di un controllo discontinuo dove l'elemento di correzione (per es. valvola, ammortizzatore o simili) si attiva in una direzione, indipendentemente dalla magnitudine dell'errore, quando l'errore supera un certo valore positivo, e nella direzione opposta quando l'errore supera un certo valore negativo.

### Oscillazione

Variazioni periodiche della variabile osservata da un punto di riferimento fisso.

### Zona neutra


L'intervallo della variabile osservata nel quale l'elemento correttore non si attiva (si veda fig. 13).

Il contatto nell'unità con zona neutra non può essere sostituito, poiché la regolazione del sistema di contatto viene effettuata in base alle altre parti dell'unità.

## Impostazione della zona neutra


Il valore viene impostato mediante una manopola (5) fig. 8 leggendo la scala di regolazione. La pressione impostata è la pressione alla quale i contatti 1-4 si aprono (vedere fig. 13).

La zona neutra richiesta può essere ricavata dal grafico dell'unità RT considerata. La posizione nella quale il disco della zona neutra (40) deve essere impostato può essere letto nella scala inferiore del grafico. Il funzionamento è mostrato nella fig.13.



## Esempio

Insieme al convertitore di frequenza VLT\*, i pressostati RT 200L possono essere usati per il controllo continuo di una pompa situata, per esempio in un impianto di generazione di pressione. In questo caso la pompa deve essere regolata in alto e in basso a 32 e 25 m di colonna d'acqua. Il modello RT 200L deve essere regolato mediante l'apposita manopola (5) fig. 8 pag. 9 a 3.5 bar (35 m di colonna d'acqua) meno il differenziale fisso di 0.2 bar. L'impostazione è quindi di 3.5 - 0.2 = 3.3 bar. La zona neutra, 35 - 32 = 3 m colonna d'acqua, corrispondente a 0.3 bar, deve essere impostato sul disco di zona neutra (40) fig. 8 pag. 9. In base al grafico fig. 12 la regolazione del disco è 1 o poco più. Un'impostazione più precisa si può ottenere mediante la prova indicata nella fig. 14.




## Funzionamento

### Controllo e monitoraggio della pressione differenziale

Un pressostato differenziale è un pressostato che interrompe o permette il passaggio di corrente

nel contatto a seconda della pressione differenziale tra i soffiati e il valore impostato. Quest'unità è disponibile anche con zona neutra regolabile (come il modello RT-L descritto a p. 10).

## Setting



- 5. Disco di regolazione
- 9. Scala di regolazione

*Nota:*  
Durante l'installazione, l'attacco per bassa pressione (LP) deve essere sempre rivolto verso l'alto.

Fig. 15

Il disco di regolazione (5) diventa accessibile quando si rimuove il coperchio anteriore. La pressione differenziale viene regolata ruotando il disco con un cacciavite, guardando nel contempo la scala (9).

I pressostati differenziali hanno un proprio differenziale meccanico fisso di funzionamento. In unità con zona neutra regolabile, questa può essere regolata tramite l'apposito disco di zona neutra. Vedere grafico nella fig. 16.

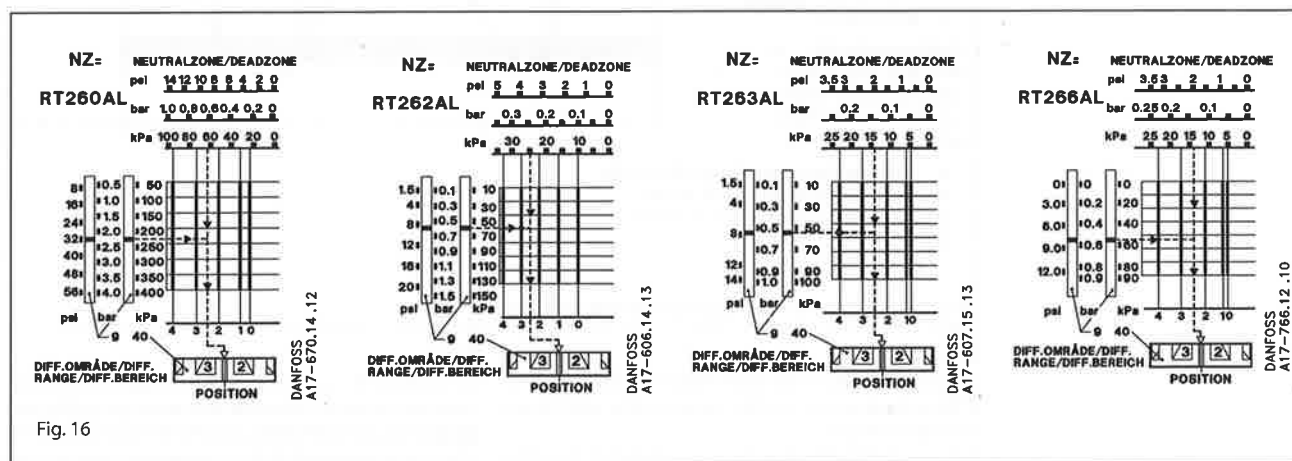



Fig. 16

## Funzionamento

### a. Unità con commutatore (SPDT)

Se la pressione differenziale scende al di sotto del valore impostato, si chiudono i contatti 1-2 e si aprono i contatti 1-4. I contatti recuperano la condizione iniziale quando la pressione differenziale torna al valore impostato più il differenziale meccanico di funzionamento.

- I. I contatti 1-2 si chiudono quando la pressione differenziale scende al di sotto del valore impostato.
- II. I contatti 1-4 si chiudono quando la pressione sale oltre il valore impostato più il differenziale meccanico.



### b. Unità con zona neutra regolabile (SPDTNP)

Se la pressione differenziale sale oltre il valore impostato più il differenziale, si stabiliscono i contatti 1-4.


Se la pressione ha una caduta pari al differenziale (fisso in quest'unità), si interrompono i contatti 1-4.

Se la pressione cade al di sotto della zona neutra meno il differenziale, si stabiliscono i contatti 1-2.

Quando la pressione differenziale sale di nuovo di un valore pari al differenziale meccanico, i contatti 1-2 si aprono nuovamente.

La funzione di contatto può essere gestita come segue:

- I. Disco di regolazione per pressione differenziale decrescente.
- II. Disco della zona neutra per pressione differenziale crescente.



### Esempio 1

Quando la pressione differenziale supera 1,3 bar, il filtro deve essere pulito. La pressione statica sul filtro è di 10 bar.

In base alla tabella di ordinazione di pag. 4, la scelta migliore è il mod. RT 260A (il mod. RT 262A ha una pressione d'esercizio massima sul lato di bassa pressione (LP) di 6 bar e non è perciò adatta per questa applicazione).








Regolazione: poiché si richiede un segnale per l'aumento della pressione differenziale, l'impostazione diventa di 1,3-0,3 bar = 1 bar.

### Esempio 2

La velocità di una pompa di circolazione deve essere tenuta sotto controllo per poter garantire una pressione differenziale costante di 10m di colonna d'acqua in impianti di riscaldamento. La pressione statica dell'impianto è di 4 bar. La scelta migliore è il modello RT 262AL.

Il disco del differenziale (5) fig. 15, pag.13, deve essere impostato a 1 bar (10m di colonna d'acqua) meno il differenziale fisso di 0,1 bar, quindi 0,9 bar. Il disco della zona neutra viene impostato in fabbrica (marcatura in rosso).

**Acessori per pressostati**

Componente	Simbolo	Descrizione	Carico sui contatti	Codice
Standard		Commutatore unipolare (SPDT) con terminale a prova di dispersione di corrente <b>Fornito su tutte le versioni standard di RT<sup>1)</sup>.</b> Contatti a scatto		<b>017-403066</b>
Con max. ripristino		Per ripristino manuale dell'unità dopo la commutazione durante l'aumento di temperatura  <b>Per unità con max. ripristino</b>	<i>Corrente alterna:</i> AC-1 (ohmica): 10 A, 400 V AC-3 (induttiva): 4 A, 400 V AC-14/15 (bobina/trasformatore): 3 A, 400 V Rotore bloccato: 28 A, 400 V <i>Corrente continua:</i> DC 13/14: 12 W, 230 V	<b>017-404266</b>
Con min. ripristino		Per ripristino manuale delle unità dopo commutazione contatto durante la diminuzione di temperatura.  <b>Per unità con minimo ripristino</b>		<b>017-404166</b>
Standard		Commutatore unipolare (SPDT) con superfici di contatto placcate oro (antiossidanti). Aumenta l'affidabilità di collegamento sui sistemi di allarme e monitoraggio, ecc. Contatti a scatto. Il terminale è a prova di dispersione di corrente.	<i>Corrente alterna:</i> AC-1 (ohmica): 10 A, 400 V AC-3 (induttiva): 2 A, 400 V AC-14/15: 1 A, 400 V Rotore bloccato: 14 A, 400 V <i>Corrente continua:</i> DC-13/14: 12 W, 230 V	<b>017-424066</b>
Coll. simultaneo di due circuiti		Commutatore unipolare che chiude due circuiti simultaneamente per pressione crescente, contatti a scatto. Terminale a prova di dispersione di corrente.	<i>Corrente alterna:</i> AC-1 (ohmica): 10 A, 400 V AC-3 (induttiva): 3 A, 400 V AC-14/15: 2 A, 400 V Rotore bloccato: 20 A, 400 V <i>Corrente continua:</i> DC-13/14: 12 W, 230 V	<b>017-403466</b>
Scoll. simultaneo di due circuiti		Commutatore unipolare che apre simultaneamente due circuiti per pressione crescente. Contatti a scatto. Terminale a prova di dispersione di corrente.	* Se la corrente passa attraverso i contatti 2 e 4, vale a dire i terminali 2 e 4 sono collegati, ma non lo è l'1, il carico max. ammissibile aumenta di 90 W, 220 V ---.	<b>017-403666</b>
Con contatti commutazione progressivi		Commutatore unipolare progressivo placcato oro (antiossidante).	<i>Corrente continua o alternata:</i> 25 VA, 24 V	<b>017-018166</b>

<sup>1)</sup> Nel caso di carichi con correnti o tensioni ridotte, pos sono generarsi isolamenti indesiderati nei contatti d'argento a causa dell'ossidazione. Si raccomandano contatti placcati oro in quei sistemi nei quali gli isolamenti indesiderati devono essere assolutamente evitati (allarmi, ecc.)



**I sistemi di contatto per le unità con zona neutra non sono disponibili come parti di ricambio.**

**Non è possibile la loro sostituzione, in quanto la regolazione del sistema dei contatti viene fatta sulla base di altri elementi dell'unità.**

I commutatori vengono mostrati nella posizione che assumono per pressione o temperatura decrescente, cioè dopo un movimento discendente dell'asta principale degli RT.

L'indicatore di impostazione del dispositivo mostra il valore della scala nel quale avviene la commutazione dei contatti, durante la caduta di temperatura o pressione. Un'eccezione è rappresentata dal commutatore n. 017-403066 con max. ripristino dove l'indicatore di impostazione mostra il valore della scala nel quale la commutazione del contatto avviene per aumento della pressione.

**Commutatori**

Versione	Simbolo	Descrizione	Carico sui contatti	Codice
Con min. ripristino		Per ripristino manuale di unità dopo la commutazione del contatto per pressione decrescente. Superfici di contatto placcate oro (antiossidanti)	<u>Per applicazioni con allarme</u> <i>Corrente alternata:</i> AC-1 (ohmica): 10 A, 400 V AC-3 (induttiva): 2 A, 400 V Corrente a pieno carico: 2 A, 400 V AC-14/15: 1 A, 400 V Rotore bloccato: 14 A, 400 V	<b>017-404766</b>
Con max. ripristino		Per ripristino manuale di unità dopo la commutazione del contatto per pressione crescente Superfici di contatto placcate oro (antiossidante).	<i>Corrente continua:</i> DC-13/14: 12 W, 230 V  <u>Per applicazioni di controllo</u> max. 100 mA / 30 V c.a./ c.c. min. 1 mA / 5 V c.a./ c.c.	<b>017-404866</b>

Componente		Descrizione	Q.tà	Codice
Coperchi		Materiale: Poliamide	5	<b>017-436166</b>
		Colore: Grigio chiaro RAL 7035 Con visore Senza visore	5	<b>017-436266</b>
Manopola di regolazione		Colore: Grigio chiaro Ral 7035	30	<b>017-436366</b>
Cappuccio di tenuta		Cappuccio di tenuta che permette la regolazione esclusivamente con appositi utensili	20	<b>017-436066</b>
Vite di tenuta per cappuccio			1 + 1	<b>017-425166</b>
Fascetta di bloccaggio		Per tutti pressostati RT con bobina di smorzamento o altri collegamenti più lunghi, L= 392 mm	10	<b>017-420466</b>
Connettore con nipplo		Filettatura ISO 228/1, connettore G $\frac{3}{8}$ , nipplo e rondella AL (diam. est. 10 mm diam. int. 6.5 mm)	5	<b>017-436866</b>
Connettore		7/16 - 20 UNF connettore per tubo in rame $\frac{1}{4}$ , ottone, dado 16	10	<b>011L1101</b>
Riduttore		Filettatura ISO 228/1, G $\frac{1}{2}$ A x G $\frac{3}{8}$ , acciaio, dado 22	1	<b>017-421966</b>
Adattatore		Filettatura ISO 228/1, G $\frac{3}{8}$ x $\frac{1}{8}$ - 27 NPT con rondella in rame, ottone, dado 22	1	<b>060-333466</b>
Adattatore		Filettatura ISO 228/1, G $\frac{3}{8}$ A x $\frac{1}{4}$ - 18 NPT con rondella in rame, ottone, dado 22	1	<b>060-333566</b>
Adattatore		Filettatura ISO 228/1, G $\frac{3}{8}$ x $\frac{1}{4}$ - 18 NPT con rondella in rame, ottone, dado 22	1	<b>060-333666</b>
Adattatore		Filettatura ISO 228/1, G $\frac{3}{8}$ A - G $\frac{1}{4}$ A, ottone, dado 17	1	<b>060-324066</b>
Adattatore		Filettatura ISO 228/1, G $\frac{3}{8}$ A x R $\frac{3}{8}$ (ISO 7/1) ottone, dado 17	1	<b>060-324166</b>
Bobina di smorzamento	 0.50 m 1.00 m 1.50 m 2.00 m	Bobina di smorzamento con connettori 7/16 - 20 UNF. Il riduttore codice n. 017-420566 è necessario se la bobina di smorzamento viene usata con unità RT con filettatura ISO 228/1, attacco G $\frac{3}{8}$ . Disponibili bobine di smorzamento con tubi capillari di diverse lunghezze. Rivolgersi alla Danfoss.	1	<b>060-019066</b> <b>060-019166</b> <b>060-019266</b> <b>060-019366</b>
Bobina di smorzamento		Filettatura ISO 228/1, bobina di smorzamento con attacco G $\frac{3}{8}$ e tubo capillare in rame da 1.5 m. Vengono fornite rondelle standard.	1	<b>060-104766</b>
Bobina di smorzamento armata		Filettatura ISO 228/1, bobina di smorzamento con attacco G $\frac{3}{8}$ tubo capillare in rame da 1 m. Vengono fornite rondelle standard.	1	<b>060-333366</b>
Campana d'aria per controllo livello liquidi RT 113		Campana d'aria, diam. est. 62 mm x 204 mm lunghezza. Filettatura ISO 228/1, attacco G $\frac{3}{8}$ e nipplo (diam. est 10 mm/diam. int. 6.5 mm) per saldatura o brassatura di tubi in acciaio o rame. Le campane ad aria sono in ottone CuZn 37, W.no. 2.0321.	1	<b>017-401366</b>