


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------------------------|---|------------------|----|------------------|----|---|----|----|----|------------------------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| A | | INDICE REVISIONE FOGLI | | | | | | | | | | LISTA DOCUMENTI | | | | A | | | | | |
| | | FOGLIO | DESCRIZIONE FOGLIO | REVISIONE FOGLIO | | | | | | | | | | DESCRIZIONE DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | | | | | | |
| A0 | A1 | | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | Schneider Electric | Schema di Riferimento | | | | | | | | |
| B | | 001 | INTESTAZIONE INDICE REVISIONE DOCUMENTO | A0 | | | | | | | | | | DISEGNO DI ASSIEME E OPERE CIVILI SCHEMA UNIFILARE E BLOCCHI A CHIAVE QUADRO MT CABINA COGENERAZIONE (QMT-COGE) | NHJC232800 | | | | | | |
| | | 002 | INDICE REVISIONE FOGLI LISTA DOCUMENTI | A0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 003 | DATI TECNICI SCHEMA LISTA MORSETTIERE | A0 | | | | | | | | | | SCHEMA FUNZIONALE TIPICO "GAM2" | NHJC232801 | | | | | | |
| | | 004 | LISTA DEL MATERIALE LAYOUT PORTELLA | A0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 005 | SCHEMA TRIFILARE RESISTENZA ANTICONDENSA | A0 | | | | | | | | | | SCHEMA FUNZIONALE TIPICO "CM" | NHJC232802 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SCHEMA FUNZIONALE TIPICO "CM2" | NHJC232803 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SCHEMA FUNZIONALE TIPICO "DM1P-SF1" | NHJC232804 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SCHEMA INTERCONNESSIONI | NHJC232805 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | ARCHIVIO MICROFILM | | REVISIONE FOGLIO | | DATA ULTIMA REV. | | DESCRIZIONE FOGLIO | | | | DESCRIZIONE DOC.TO | | | | Schneider Electric | | N.ORD. CLIENTE 8020007470 | | = | |
| | | A0 | | | | 01/04/2015 | | INDICE REVISIONE FOGLI LISTA DOCUMENTI | | | | SCHEMA FUNZIONALE TIPICO "GAM2" | | | | N.ORD. =S= 8910000149 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | N.ro DOC.TO | | FOGLIO | | NHJC232801 002 / 003 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FORMATO ORIGINALE A3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | DATI TECNICI SCHEMA | | | | | LISTA MORSETTIERE | | | | | A |
| | RAPPRESENTAZIONE POSIZ. DISPOSITIVI SULLO SCHEMA | | | | | SIGLADESCRIZIONE | | | | | |
| B | INTERRUTTORE | | | | | APERTOMOLLE DI CHIUSURA SCARICHE | | | | | B |
| | SEZIONATORE DI TERRA LATO CAVI | | | | | APERTO | | | | | |
| | SEZIONATORE DI LINEA / TERRA (3 POSIZIONI) | | | | | APERTO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| C | CIRCUITI AUSILIARI | | | | | NON ALIMENTATI | | | | | C |
| | SEGNI GRAFICI CONFORMI ALLE NORME | | | | | | | | | | |
| | CEI 3-14...-26 ; IEC 617-1...-13 | | | | | | | | | | |
| | SEGNI GRAFICI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA | | | | | | | | | | |
| D | CODICI DI IDENTIFICAZIONE MATERIALE | | | | | LISTA MORSETTI | | | | | D |
| | NORME | | | | | SIMBOLO ELETTRICO | | | | | |
| | CEI 3-34 ; IEC 750 | | | | | O | | | | | |
| | SEGNO DI PREFISSO UBICAZIONE | | | | | SIMBOLO TOPOGRAFICO | | | | | |
| + (RIPORTATO NELL'APPOSITO SPAZIO DEL CARTIGLIO) | | | | | X | | | | | | |
| SEGNO DI PREFISSO CODICE PRINCIPALE | | | | | Ø | | | | | | |
| = (RIPORTATO NELL'APPOSITO SPAZIO DEL CARTIGLIO) | | | | | | | | | | | |
| SEGNO DI PREFISSO MATERIALE | | | | | TIPO | | | | | | |
| - (RIPORTATO ACCANTO AL MATERIALE) | | | | | HM 420 | | | | | | |
| SEGNO DI PREFISSO MORSETTO | | | | | DESCRIZIONE | | | | | | |
| : (OMESSO) | | | | | MORSETTI A MOLLA | | | | | | |
| IDENTIFICAZIONE MATERIALE (SIGLA) A NORME | | | | | MORSETTO AMPEROMETRICO SEZIONABILE | | | | | | |
| CEI 3-34 , 44-6 ; IEC 750 | | | | | CORTOCIRCUITABILE CON BOCCOLE DI DERIVAZIONE | | | | | | |
| | | | | | MORSETTO VOLTMETRICO SEZIONABILE CON BOCCOLE DI DERIVAZIONE | | | | | | |
| | | | | | COSTRUTTORE | | | | | | |
| | | | | | CABUR | | | | | | |
| | | | | | CABUR | | | | | | |
| | | | | | CABUR | | | | | | |
| TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMUNQUE UTILIZZATE SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLAMENTE I DISEGNI E GLI SCHEMI RESTITUITI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO | | | | | | | | | | | |
| Mod. SE - TCA3 - Ed. A0 | | | | | | | | | | | |



N.ORD. CLIENTE 8020007470


N.ORD. =S= 8910000149

N.ro DOC.TO NHJC232801

Foglio 003 / 004

FORMATO ORIGINALE A3

<

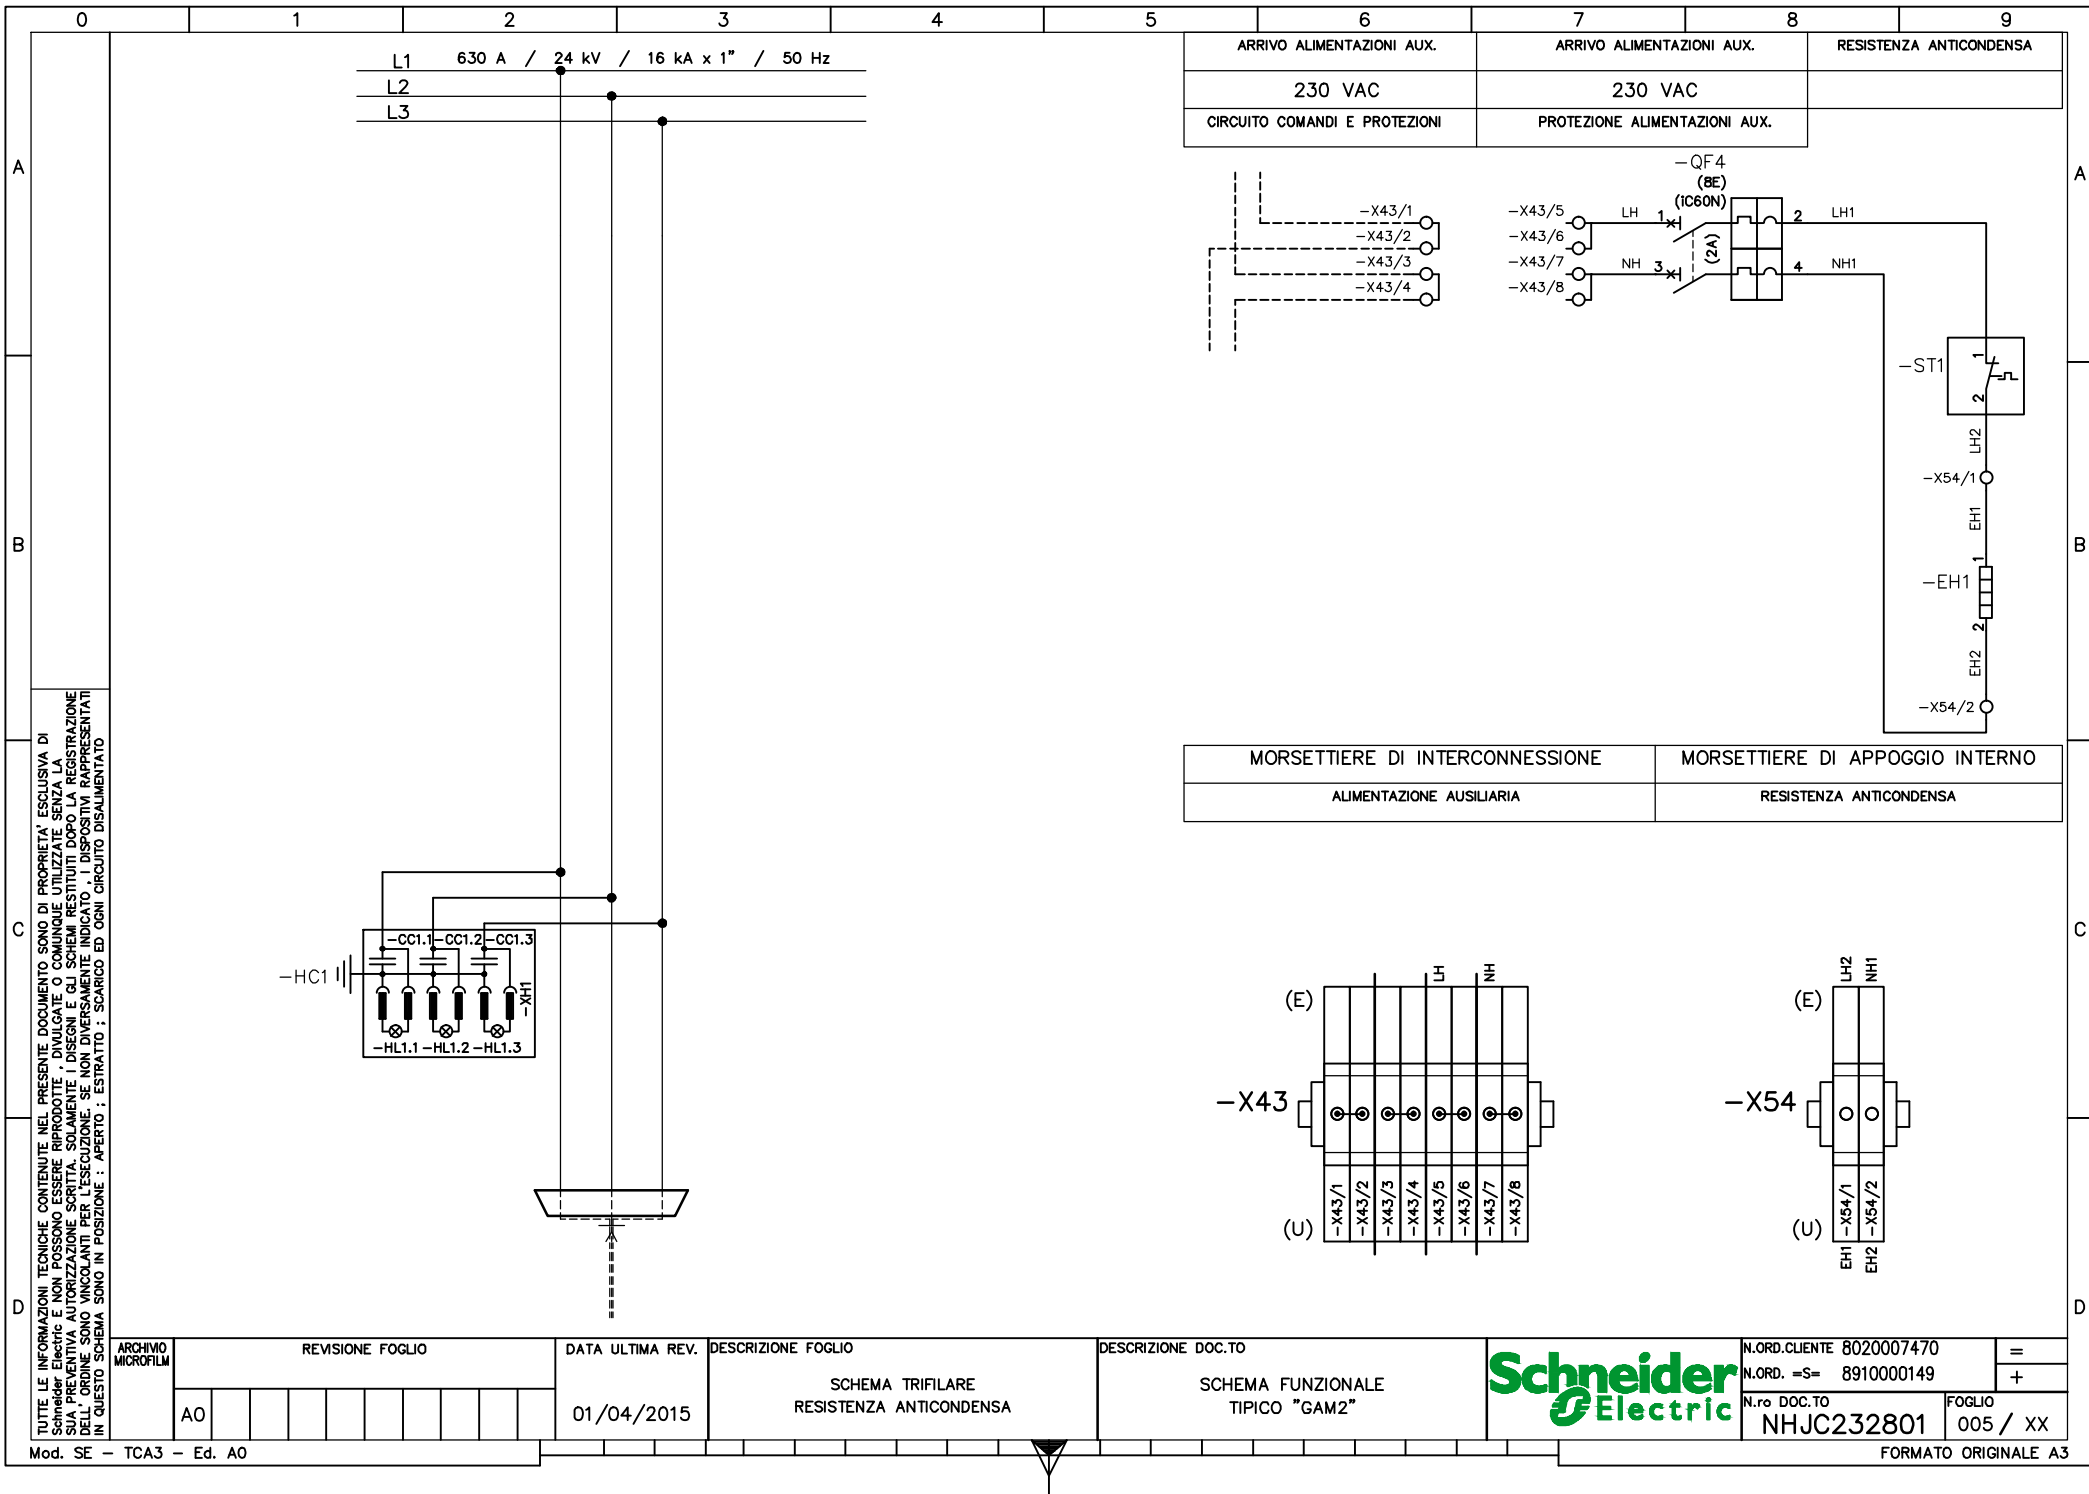

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMUNQUE UTILIZZATE SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLO I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO